


ULOŽENÍ PODDAVNÉHO POTRUBÍ POD HPV

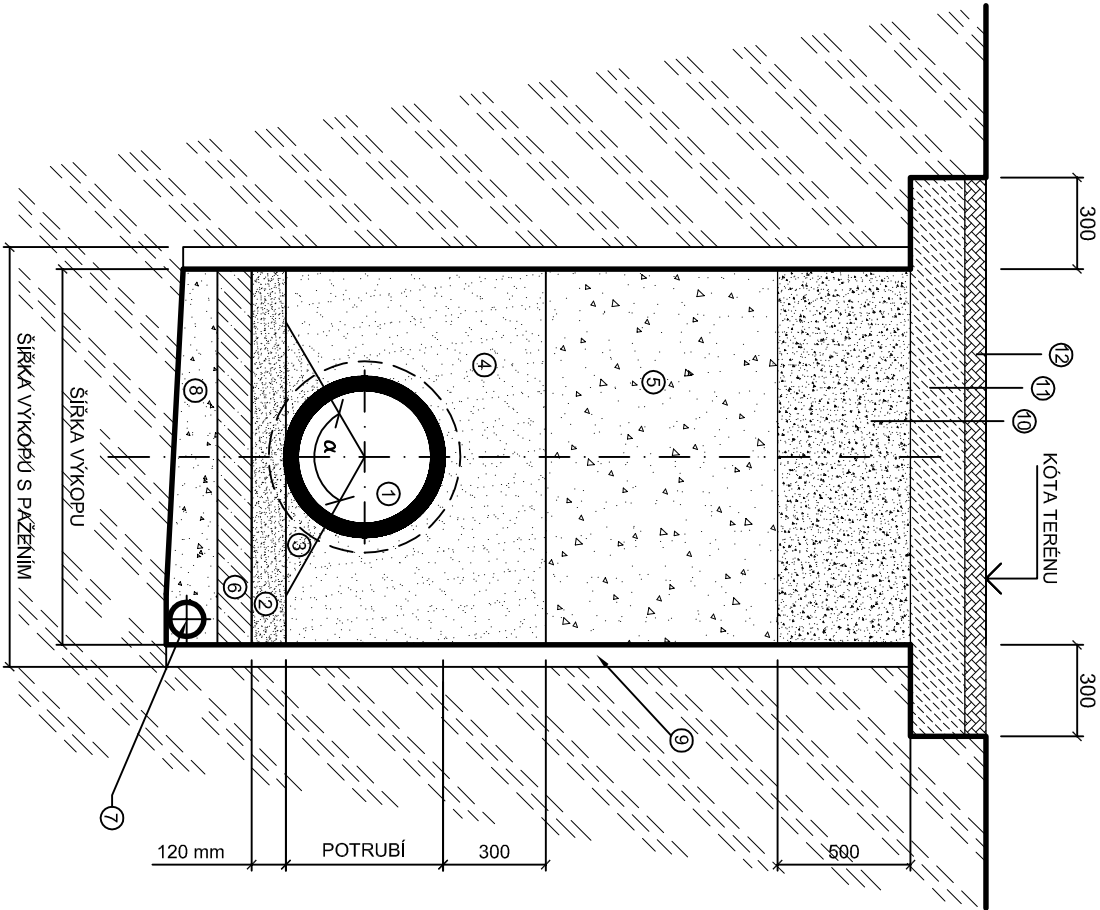

LEGENDA:

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

2 PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ

3 PODSYPYPOVÉ KLINÝ PÍSKOVÉHO LOŽE

4 OBSYP PÍSCÍTOU ZEMINOU

5 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU

6 PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm (MIN. C12/15)

7 DRENAŽ, PO DOKONČENÍ STAVBY NUTNO ZASLEPT V MÍSTĚ ŠACHET

8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

9 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM

10 * AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200 mm - 102% PS)


11 * KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE

12 * OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACE

ROZMĚRY [mm]

DN potrubí	250	300
šířka výkopu	1100	1300
min. šířka s pažením	1200	1400
velikost zrn obsypu	0-6	0-8


ULOŽENÍ PODDAVNÉHO POTRUBÍ NAD HPV

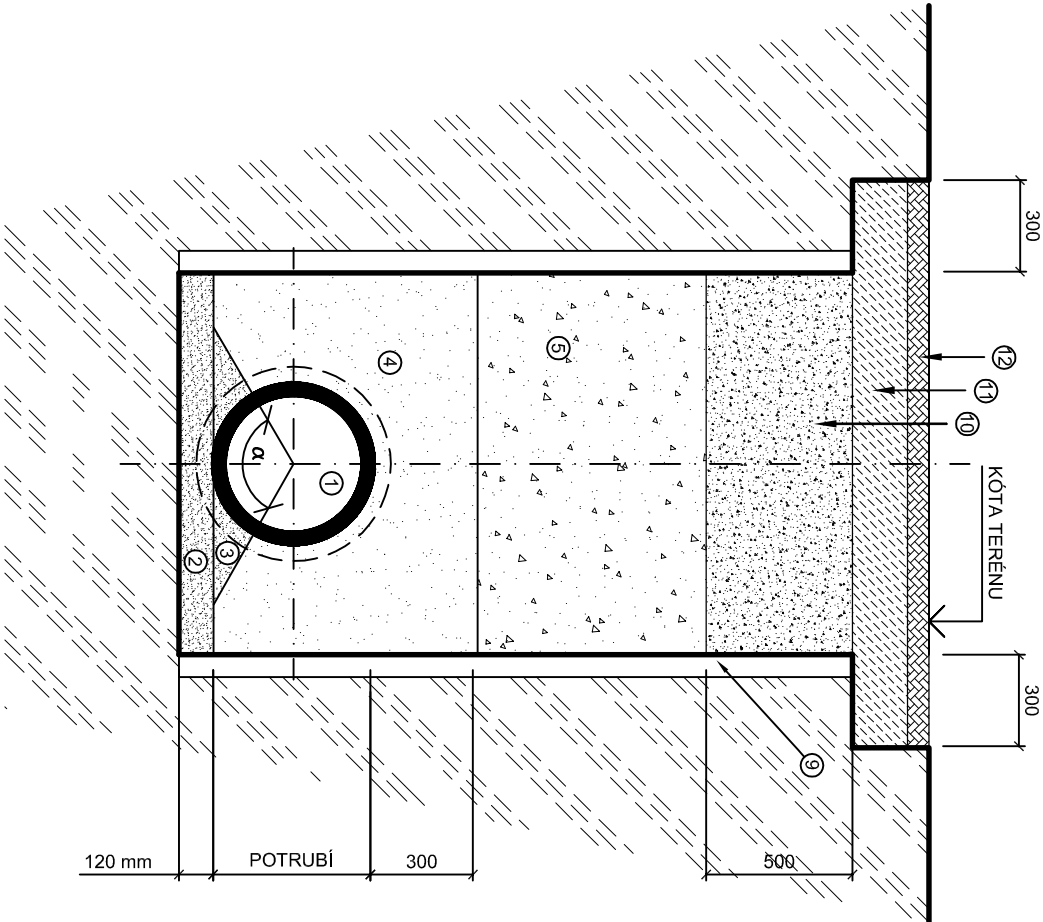

MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI RESPEKTUJÍ ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení "

* POUZE PRO UKLADÁNÍ V KOMUNIKACI.

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM (HUTNĚN PO VRSTVÁCH 300 mm, 96% PS), OHNUSOVÁNÍ, OSETÍ

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 pro-ject <small>PROJECT ISA spol. s r.o.</small> ICO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz
Michal Škvára	Ing. Karel Kříž	
Objednatel:	Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice	
Místo:	Vinařice u Kladna k.ú. 782271	
Stavba:	Odkanalizování obce Vinařice	
Projektová část:	SO.04 Graviční stoková síť	
Výkres:	Vzorový příčný řez uložení potrubí graviční kanalizace	
		HIP: Ing. Karel Kříž
		Formát: 2xA4
		Datum: 04/2013
		Měřtko: -
		Stupeň: DPS
		Zakázka č.: 026/2013
		Číslo přílohy: SO.04 D.1.1.d.9